DETALHE ACESSÍVEL 01 - PODOTÁTIL COLADO SOBRE O PISO

Esc.: 1/10



Elementos individuais pré-gabaritados em material transparente formando uma área de influência de 25x25 cm.
Os sulcos presentes na face posterior das peças são responsáveis por aumento da área de contato, o que promove melhor aderência, além de melhorar a distribuição do adesivo evitando que extravase o limite do elemento tátil.
Colagem química.

DETALHE ACESSÍVEL 02 - MAPA TÁTIL

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESC.: 1/25



Devem ser instaladas à altura entre 0,90 m e 1,10 m, conforme figura a seguir.
A empresa responsável pela fabricação deverá seguir as instruções da
NBR 9050/2015 para elaboração do mapa.

DETALHE ACESSÍVEL 03 - MÓDULO DE REFERÊNCIA

Esc.: 1/25

Módulo de referência a projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de rodas motorizadas ou não.



DETALHE ACESSÍVEL 05- SINALIZAÇÃO VISUAL DEGRAUS

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESC.: 1/50

OBSERVAÇÃO: UTILIZAR CONFORME INDICADO NA PLANTA BAIXA DE ACESSIBILIDADE

Sinalização visual de degraus

Todo degrau ou escada deve ter sinalização visual na borda do piso, em cor contrastante com a do acabamento, medindo 3cm de largura. Essa sinalização pode estar restrita à projeção dos corrimãos laterais, com no mínimo 7cm de extensão, localizada conforme projeto.
Deverá ser fotoluminescente ou retroiluminada.

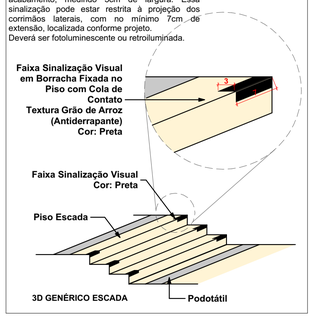

DETALHE 06- SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL

Esc.: 1/25

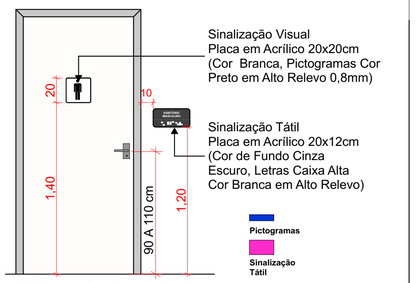

VISTA FRONTAL EXTERNA PORTA SANIT. MASCULINO

ESC.: 1/25

DETALHE 07 -CORRIMÃOS

Esc.: 1/10

Medidas em Centímetros

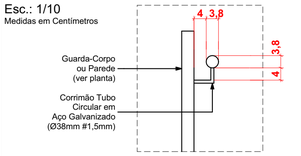

Os corrimãos devem estar afastados no mínimo 40mm da parede ou outro obstáculo. Devem ter seção circular com diâmetro 38 mm.
Devem ser firmemente fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo condições seguras de utilização.
Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas e rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão.
As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias.

DETALHE ACESSÍVEL 08 - ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO EM PAVER

Esc.: 1/10

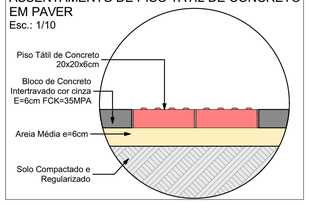

DETALHE 04 - SANITÁRIO ACESSÍVEL

Esc.: 1/30

Medidas em Centímetros

OBSERVAÇÃO: DETALHE GENÉRICO. AS MEDIDAS GERAIS DO AMBIENTE PODEM VARIAR, ASSIM COMO A SUA POSIÇÃO, OBSERVAR LAYOUT APRESENTADO EM PLANTA BAIXA. UTILIZAR AS MEDIDAS E DISTÂNCIAS PARA POSICIONAR AS LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS APRESENTADOS ABAIXO.

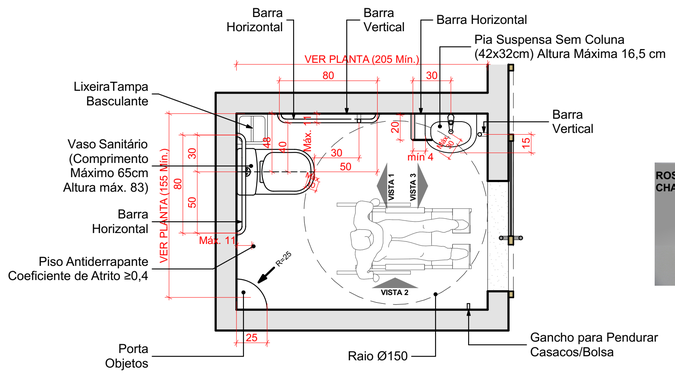

OBSERVAÇÕES: O DIMENSIONAMENTO DO BANHEIRO (MEDIDAS MÍNIMAS) TEM RELAÇÃO COM AS LOUÇAS SANITÁRIAS UTILIZADAS, DEVENDO ASSIM SER RESPEITADAS, PODENDO VARIAR APENAS 5 CENTÍMETROS NA LARGURA. A PIA PODE VARIAR EM SUA ALTURA, SENDO A MÁXIMA 16,5 cm.

PLANTA BAIXA

ESC.: 1/30

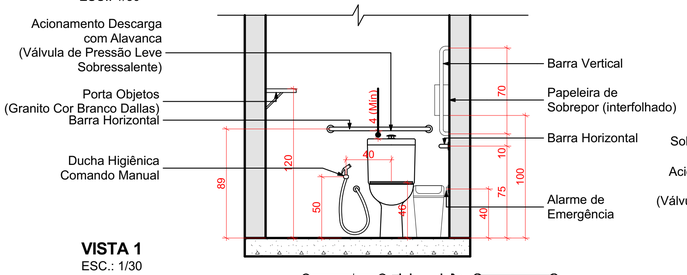

VISTA 1

ESC.: 1/30

As bacias e assentos sanitários acessíveis NÃO PODEM TER ABERTURA FRONTAL e devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no máximo 0,46 m. Essa altura pode ser obtida pela peça sanitária com altura necessária, ou pelo posicionamento das bacias suspensas ou pela execução de um sóculo sob a base da bacia, convencional ou com caixa acoplada, isento de cantos vivos e com a sua projeção avançando no máximo 0,05 m, acompanhando a base da bacia. Observar ilustração ao lado.



PORTA DE CORRER SANITÁRIO ACESSÍVEL

Esc.: 1/30

Medidas em Centímetros

Sinalização Visual
Placa em Acrílico 20x20cm (Cor de Fundo Azul, Pictogramas Cor Branca em Alto Relevo 0,8mm) (Referência Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C)
Símbolo de Padrão Internacional

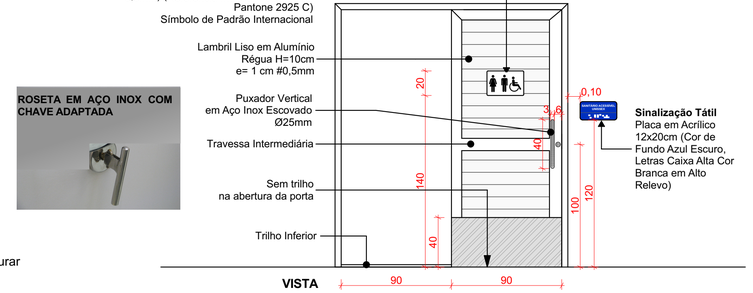

VISTA FRONTAL EXTERNA

ESC.: 1/30

OBSERVAÇÕES:
•TRILHOS DEVERÃO SER INSTALADAS NO LADO DE FORA NA PARTE SUPERIOR DO AMBIENTE E INFERIOR SOMENTE NOS 90CM ONDE NÃO HÁ ABERTURA, ESSA MEDIDA É PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO.



VISTA FRONTAL INTERNA

ESC.: 1/30

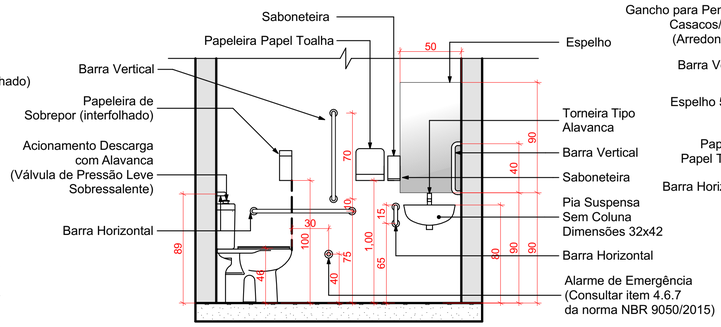

VISTA 2

ESC.: 1/30

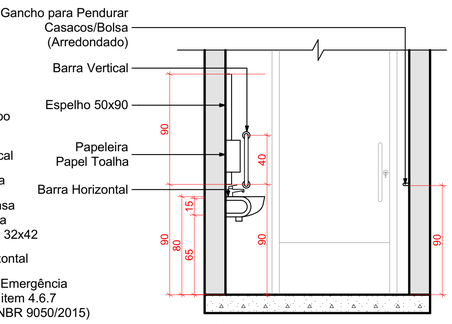

VISTA 3

ESC.: 1/30

OBS: AS BARRAS DE APOIO DEVERÃO RESPEITAR O DIÂMETRO MÍNINO ESTABELECIDO PELA NORMA, PODENDO SER DE DE Ø 3 A Ø 4,5 mm (ITEM 7.6.3 NBR 9050/2020)
QUALQUER DÚVIDA QUANTO AS MEDIDAS OU ESPECIFICAÇÕES CONSULTAR NORMA NBR 9050/2020 OU ENTRAR EM CONTATO COM OS AUTORES DO PROJETO.

CARIMBOS/APROVAÇÕES:

ALTERAÇÕES / REVISÕES	DATA

PROJETO ARQUITETÔNICO

WAGNER DALPIAZ
CREA/SC: 118905-4
End.: Av. Colombo Machado Salles - Laurentino/SC
Contato: 9635-0699 /wagnerdalpiaz@yahoo.com.br

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
CPF/CNPJ: 83.102.731/0001-75

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

ENDEREÇO: PRAÇA ARTHUR SIEWERDT, 01 - CENTRO - TROMBUDO CENTRAL/SC

DESCRIÇÃO: DETALHES

ESCALA: INDICADA
DATA: 10-08-2021
ÁREA TOTAL: 1.253,32 m²
EDIFICAÇÃO: ALVENARIA
DESENHO: BIANCA AVI

PRANCHA: **ARQ. 07/07**
REF.: D.E. 1087

PROJETO/EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WAGNER DALPIAZ
CREA/SC: 118905-4

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
CPF: 83.102.731/0001-75

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS | Proibida a reprodução parcial ou total, por qualquer meio | PROTEGIDO PELA LEI DO DIREITO AUTORAL